


Velkomin á fund um hitaveitu og ljósleiðara




í Félagsgarði 18. júní 2015

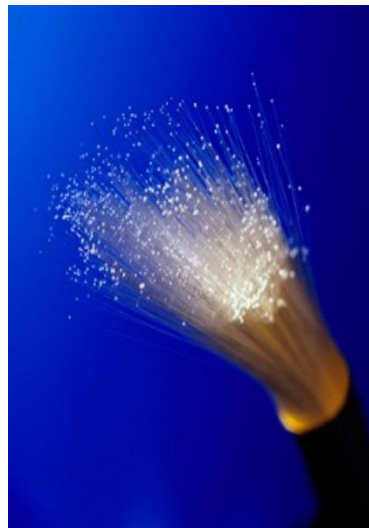

Kjósarveitur-hitaveita Staðan og næstu skref

Sigríður Klara Árnadóttir, framkvæmdastjóri
Kynningarfundur í Félagsgarði 18. júní 2015

Hitaveituævintýri í Kjósinni

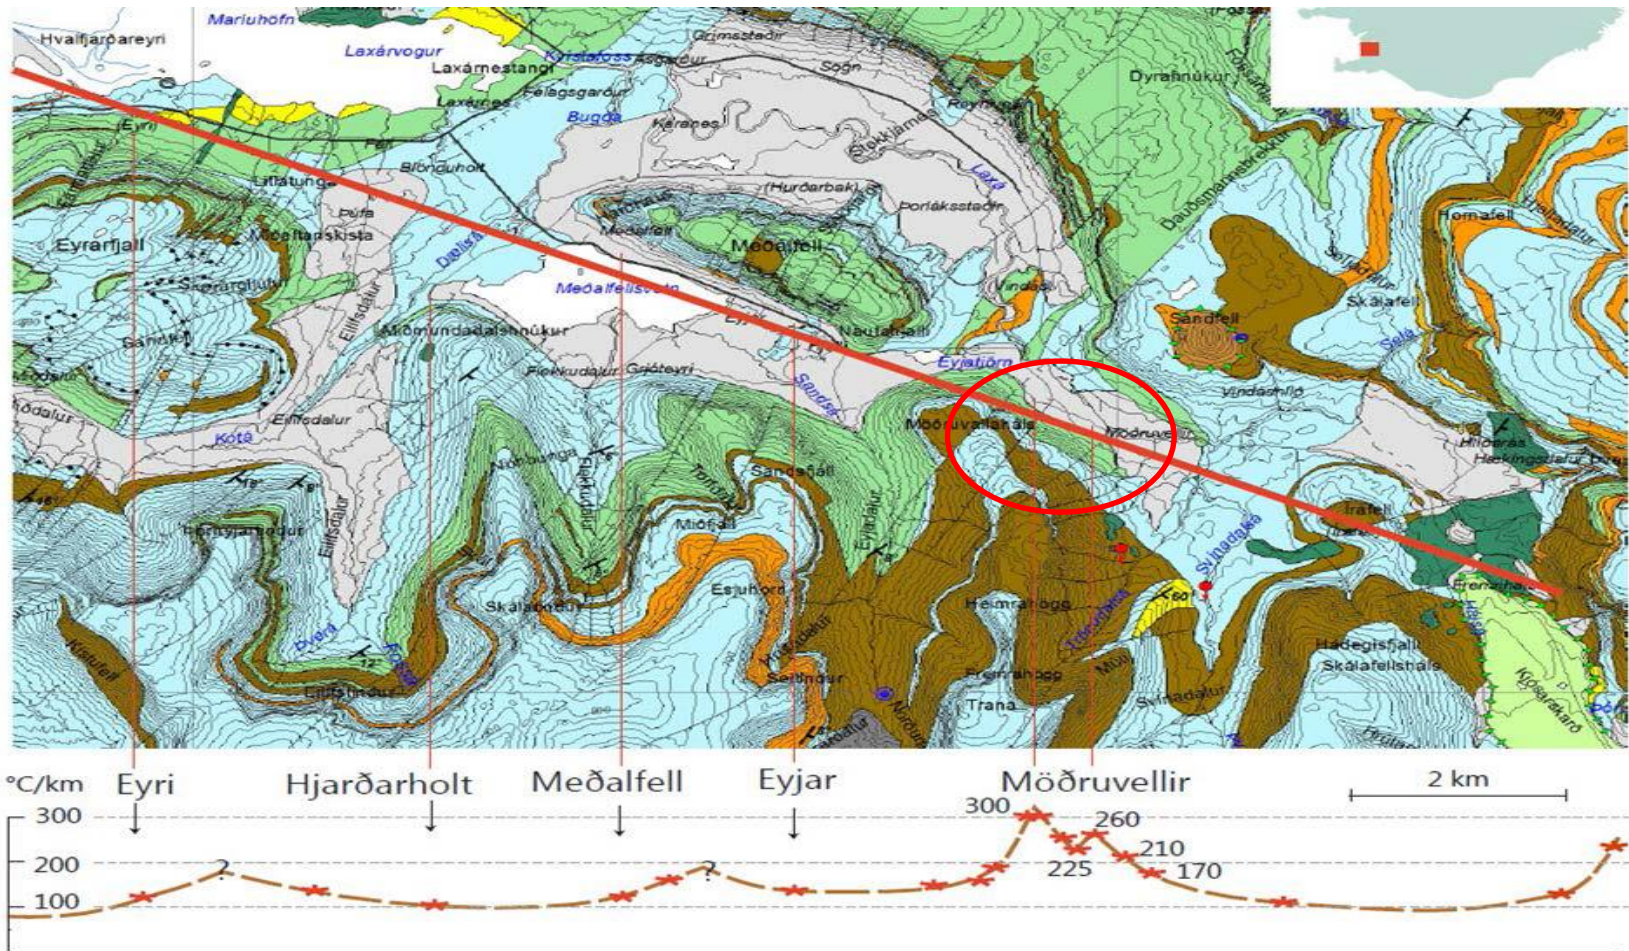

Jarðborinn Nasi



Sjóðandi lághitakerfi við Möðruvelli í Kjós


Staðan

- Tvær gjöfular borholur að Möðruvöllum I, Kjós
 - MV-19. Hiti 80°C, 7 l/s sjálfrennandi
 - MV-24. Hiti 105°C, 20 l/s sjálfrennandi
- Raunhæfur kostur í rekstri
- Heitt vatn bætir líf og líðan
- Heitt vatn hækkar verðmæti eigna



Ljósleiðari


- Leggja ljósleiðara samhliða
- Margt að gerast þessa dagana
- Starfshópur innanríkisráðherra
 - Ísland ljóstengt - landsáttak
- Póst- og fjarskiptastofnun
 - Ljósleiðarauppbygging og ríkisstyrkir
 - Leiðbeiningar fyrir sveitarfélög

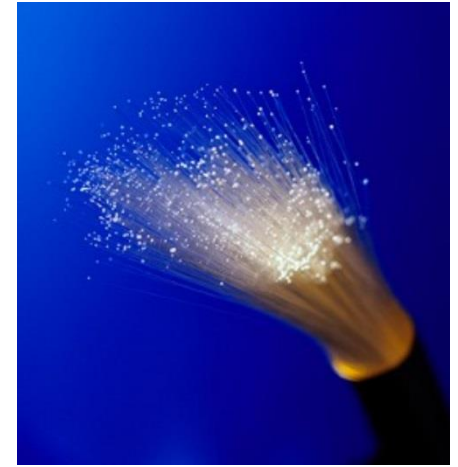


Könnun meðal íbúa

- 81% svörun

ÁHUGI Á HITAVEITU

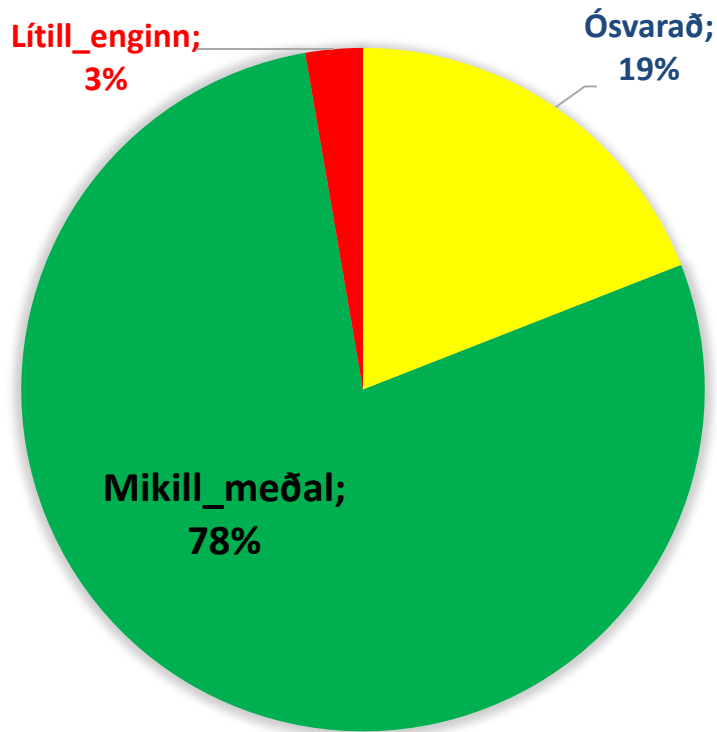


ÁHUGI Á LJÓSLÆIÐARA

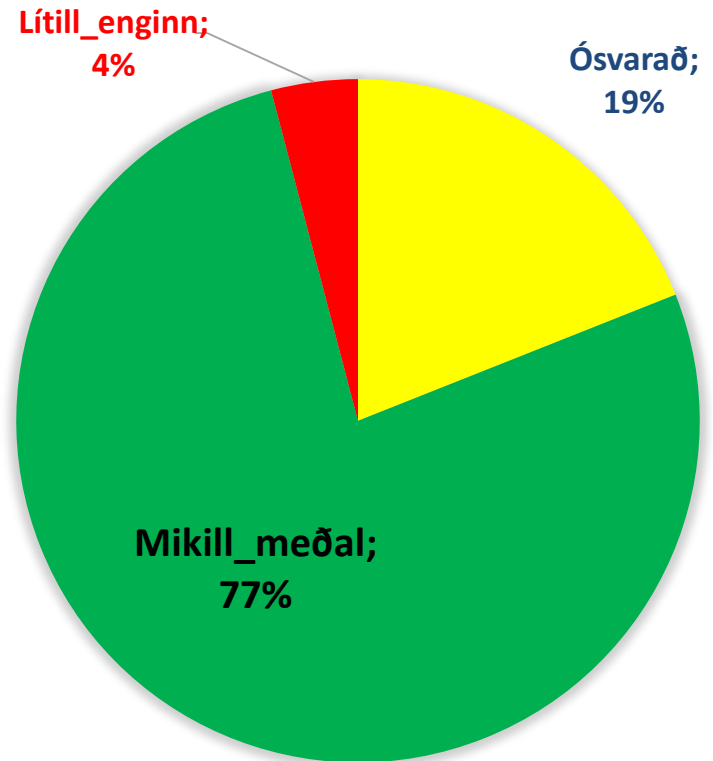


Eigendur sumarhúsa og lóða

- 61% svörun

ÁHUGI Á HITAVEITU

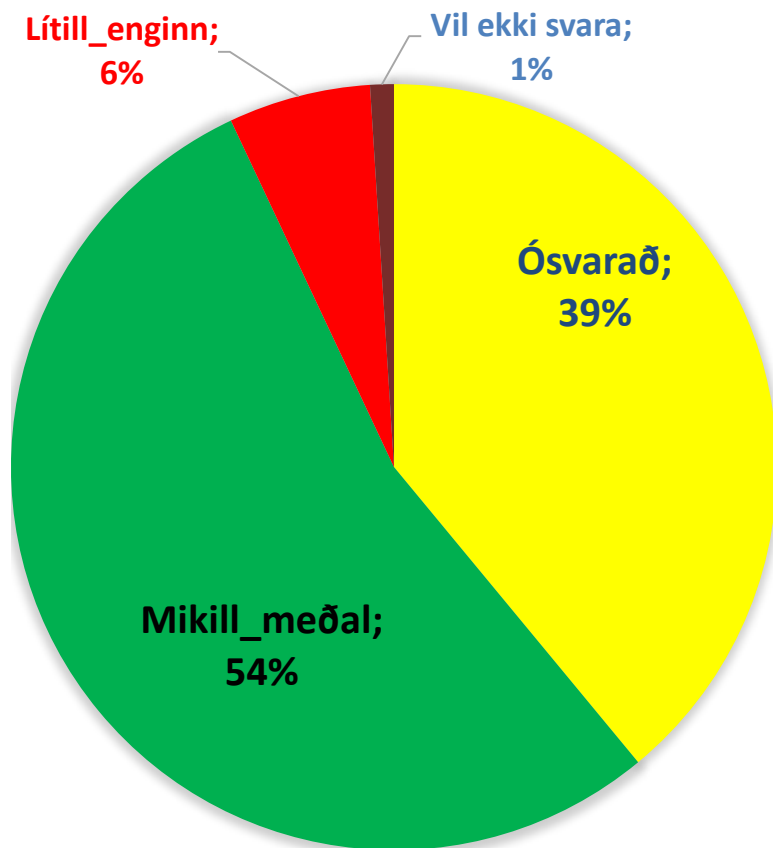


ÁHUGI Á LJÓSLEIÐARA

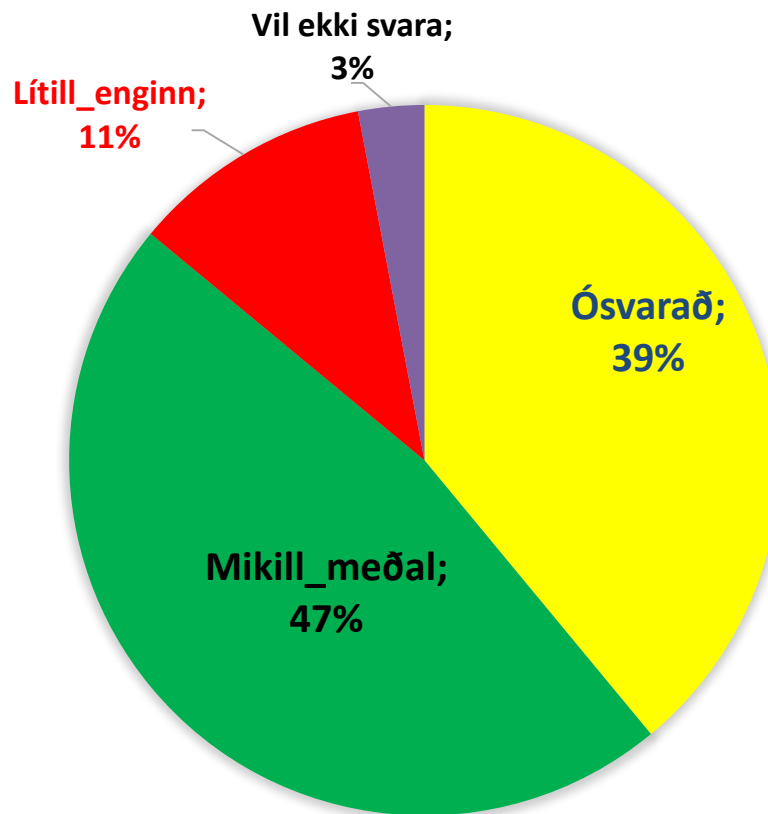

Dreifikerfi Kjósarveitna

Tillaga í maí 2015

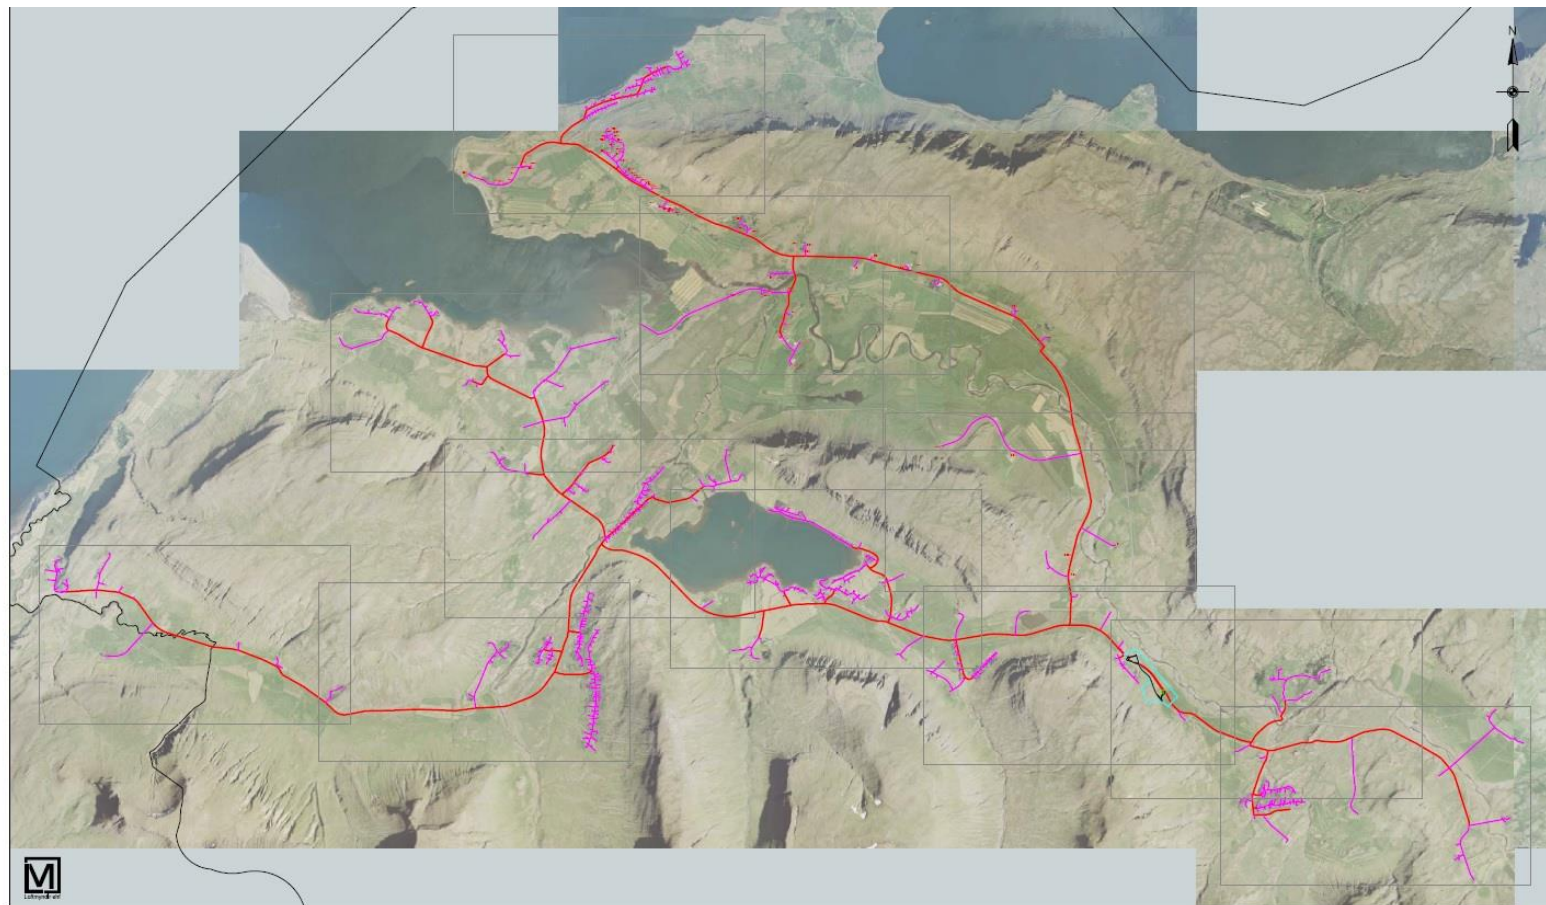

STOD

DRÖG: KJÓS – HITAVEITA – TILLAGA 1 MAÍ 2015

Fráveitumál



- Samsvarar hressilegri rigningu
- Leggja þarf bakrás að skurði, læk eða grjótsvelg (ekki rotþró)
- Vatnið er fljótt að kólna því ætti að vera lítil sem engin gufa sjáanleg
- Hægt að taka sig saman þar sem þéttbýlt er og leggja sameiginlegt frárennsli/bakrás í lagnaskurð
- Ath að lagning bakrása er ekki inni í verk- eða kostnaðaráætlun

Framkvæmdaáætlun

2015

- Maí
 - Forhönnun og kostnaðaráætlun lokið
- Júní
 - Kostnaðaráætlun og verðskrá kynnt svo og hugsanlegar fjármögnunarleiðir
- September
 - Staðfest þátttaka notenda komin
- Nóvember
 - Lokið við fullhönnun
 - Útboðsgögn efnis tilbúin
 - Útboð efnis auglýst á EES

2016

- Janúar
 - Lokið við útboðsgögn fyrir vinnulið og hann boðinn út
- Febrúar
 - Val á tilboðum
 - Samningum lokið
- Apríl
 - Verk hafið upp úr miðjum mánuði
- Haust 2016
 - Fyrstu staðir að tengjast



Hitaveitukerfi lagt á 2 árum

2016 – 2017

Tengigjald - hámark

*miðað við 60% þátttöku sumarhúsa

Húsnæði	Aflþörf kW	Rennsli l/mín	Verð með 11% vsk
Sumarhús	6	3	890.000 kr*
Stakt íbúðarhús	12	6	1.400.000 kr
Millistór rekstur	14	12	2.200.000 kr
Stór rekstur	16	16	2.800.000 kr

Mánaðargjald fyrir heitt vatn -

*miðað við 60% þátttöku sumarhúsa

Húsnæði	Verð pr mánuð <u>með</u> 2% orkuskatti og 11% vsk
Sumarhús	11.000 kr
Stakt íbúðarhús	17.500 kr
Millistór rekstur	30.500 kr
Stór rekstur	39.000 kr

Stjórn Kjósarveitna þakkar áhugann

